

Carnet sanitaire

Date d'ouverture du carnet sanitaire

Date de clôture du carnet sanitaire

Eaux de pluie

GUILLARD

Réf. CS-PLUIE

Eaux de pluie

CARNET SANITAIRE

d'application de l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

Le présent carnet sanitaire comprend :

I

Fiche d'attestation de conformité à la mise en service des équipements de distribution des eaux de pluie à l'intérieur du bâtiment

II

Rapports d'intervention en triplicata (entretien ou dépannage)

III

Relevés mensuels des index des systèmes d'évaluation des volumes d'eau de pluie utilisés à l'intérieur des bâtiments raccordés au réseau de collecte des eaux usées

IV

Plans des équipements de récupération d'eau de pluie

Nom et adresse du propriétaire de l'installation

Nom du titulaire du contrat d'entretien



5, rue Filliette - 92500 RUEIL-MALMAISON - Tél. : 01 47 51 64 76 - Fax : 01 47 32 92 63
Site internet : www.guillard-publications.com

Janvier 2011 - Reproduction interdite

Réf : CS-PLUIE

Fiche d'attestation de conformité à la mise en service des équipements de distribution des eaux de pluie à l'intérieur du bâtiment

Coordonnées du propriétaire de l'installation

Adresse de l'installation

Mise en service réalisée par

Éléments à vérifier (conformité à la réglementation)	Vérification effectuée (à cocher)	Observations éventuelles
Nature du toit	<input type="checkbox"/>	
Filtration en amont du réservoir	<input type="checkbox"/>	
Réservoir de stockage de pluie : Matériaux, Etanchéité, Protection de l'aération contre les intrusions d'insectes, Arrivée d'eau au point bas, Accès sécurisé, Aptitude au nettoyage.	<input type="checkbox"/>	
Trop-plein du réservoir : Capacité d'évacuation suffisante, Grille anti-moustique.	<input type="checkbox"/>	
Si trop-plein raccordé au réseau d'eaux usées : clapet anti-retour.	<input type="checkbox"/>	
Absence de connexion avec le réseau d'eau potable, notamment en cas d'alimentation d'appoint en eau : disconnexion par surverse totale.	<input type="checkbox"/>	
Signalisation du réseau intérieur d'eau de pluie.	<input type="checkbox"/>	
Signalisation des points d'usage d'eau de pluie.	<input type="checkbox"/>	
Robinets de soutirage verrouillables.	<input type="checkbox"/>	
Usages de l'eau de pluie : absence d'usages intérieurs autres que l'évacuation des excréta et le lavage des sols (absence de piquage sur le réseau d'eau de pluie).	<input type="checkbox"/>	
Cas d'un bâtiment raccordé au réseau d'eaux usées : présence d'un système d'évacuation du volume d'eau de pluie utilisé dans le bâtiment.	<input type="checkbox"/>	

Autres observations de la personne responsable de la mise en service

Autres observations du propriétaire


Les instructions nécessaires au fonctionnement du système ont été données. Toutes les documentations techniques requises et toutes les notices de service et d'entretien existantes suivant la liste ont été remises :


Je soussigné M.
Personne responsable de la mise en service de l'installation (ou son représentant), atteste que l'installation est conforme à la réglementation en vigueur en ce qui concerne la conception de l'installation de récupération d'eau de pluie, l'apport éventuel d'eau du réseau de distribution public, le réseau intérieur de distribution et les points d'usages.

Fait à Le,

Cachet

Signature

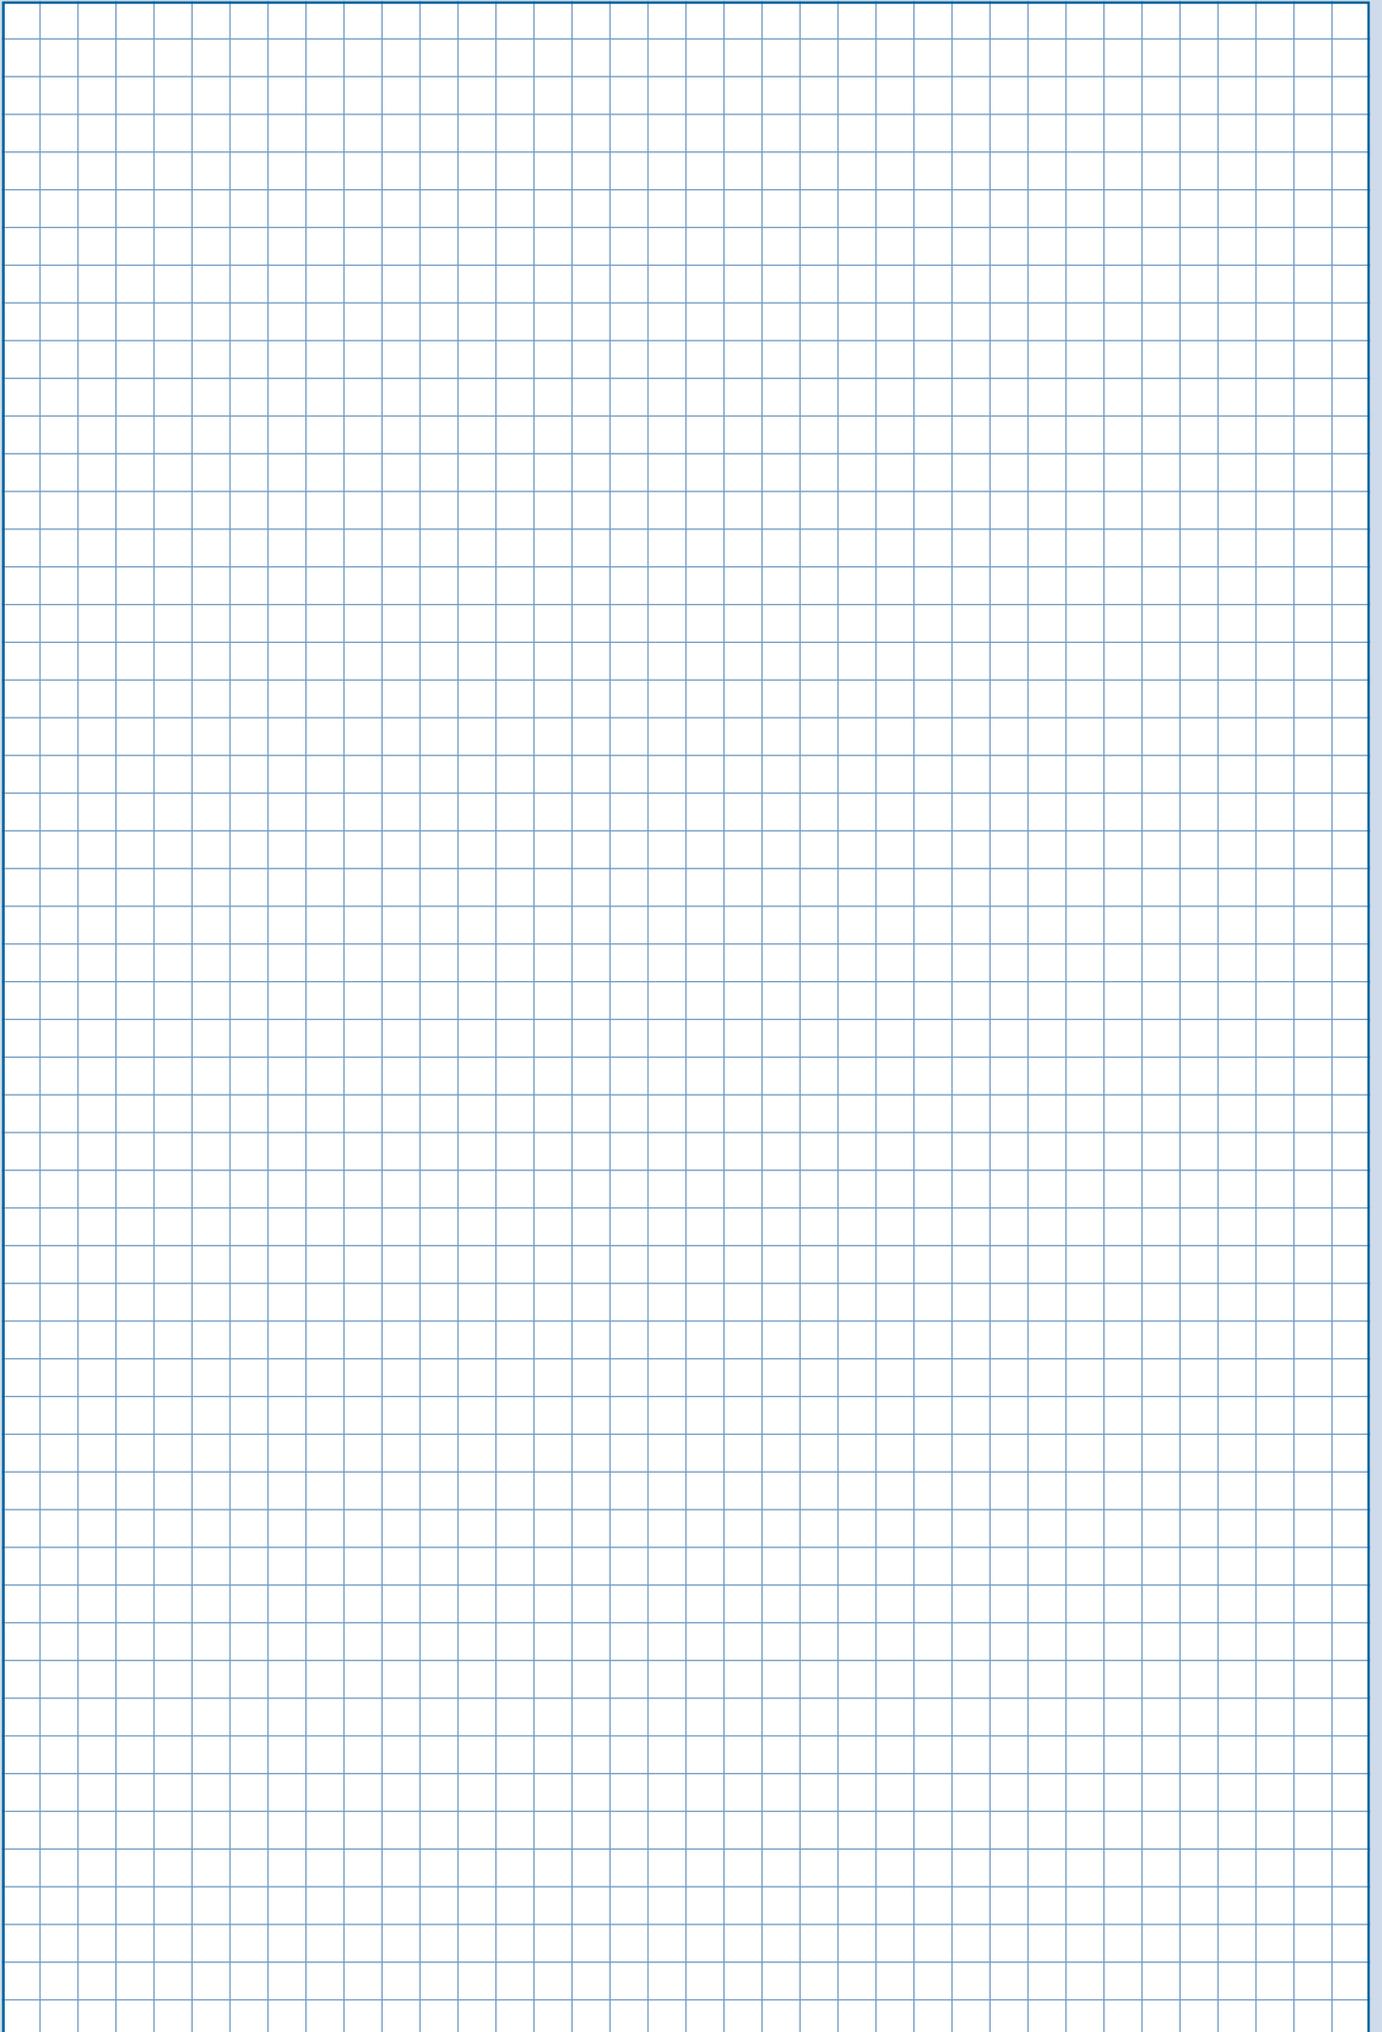

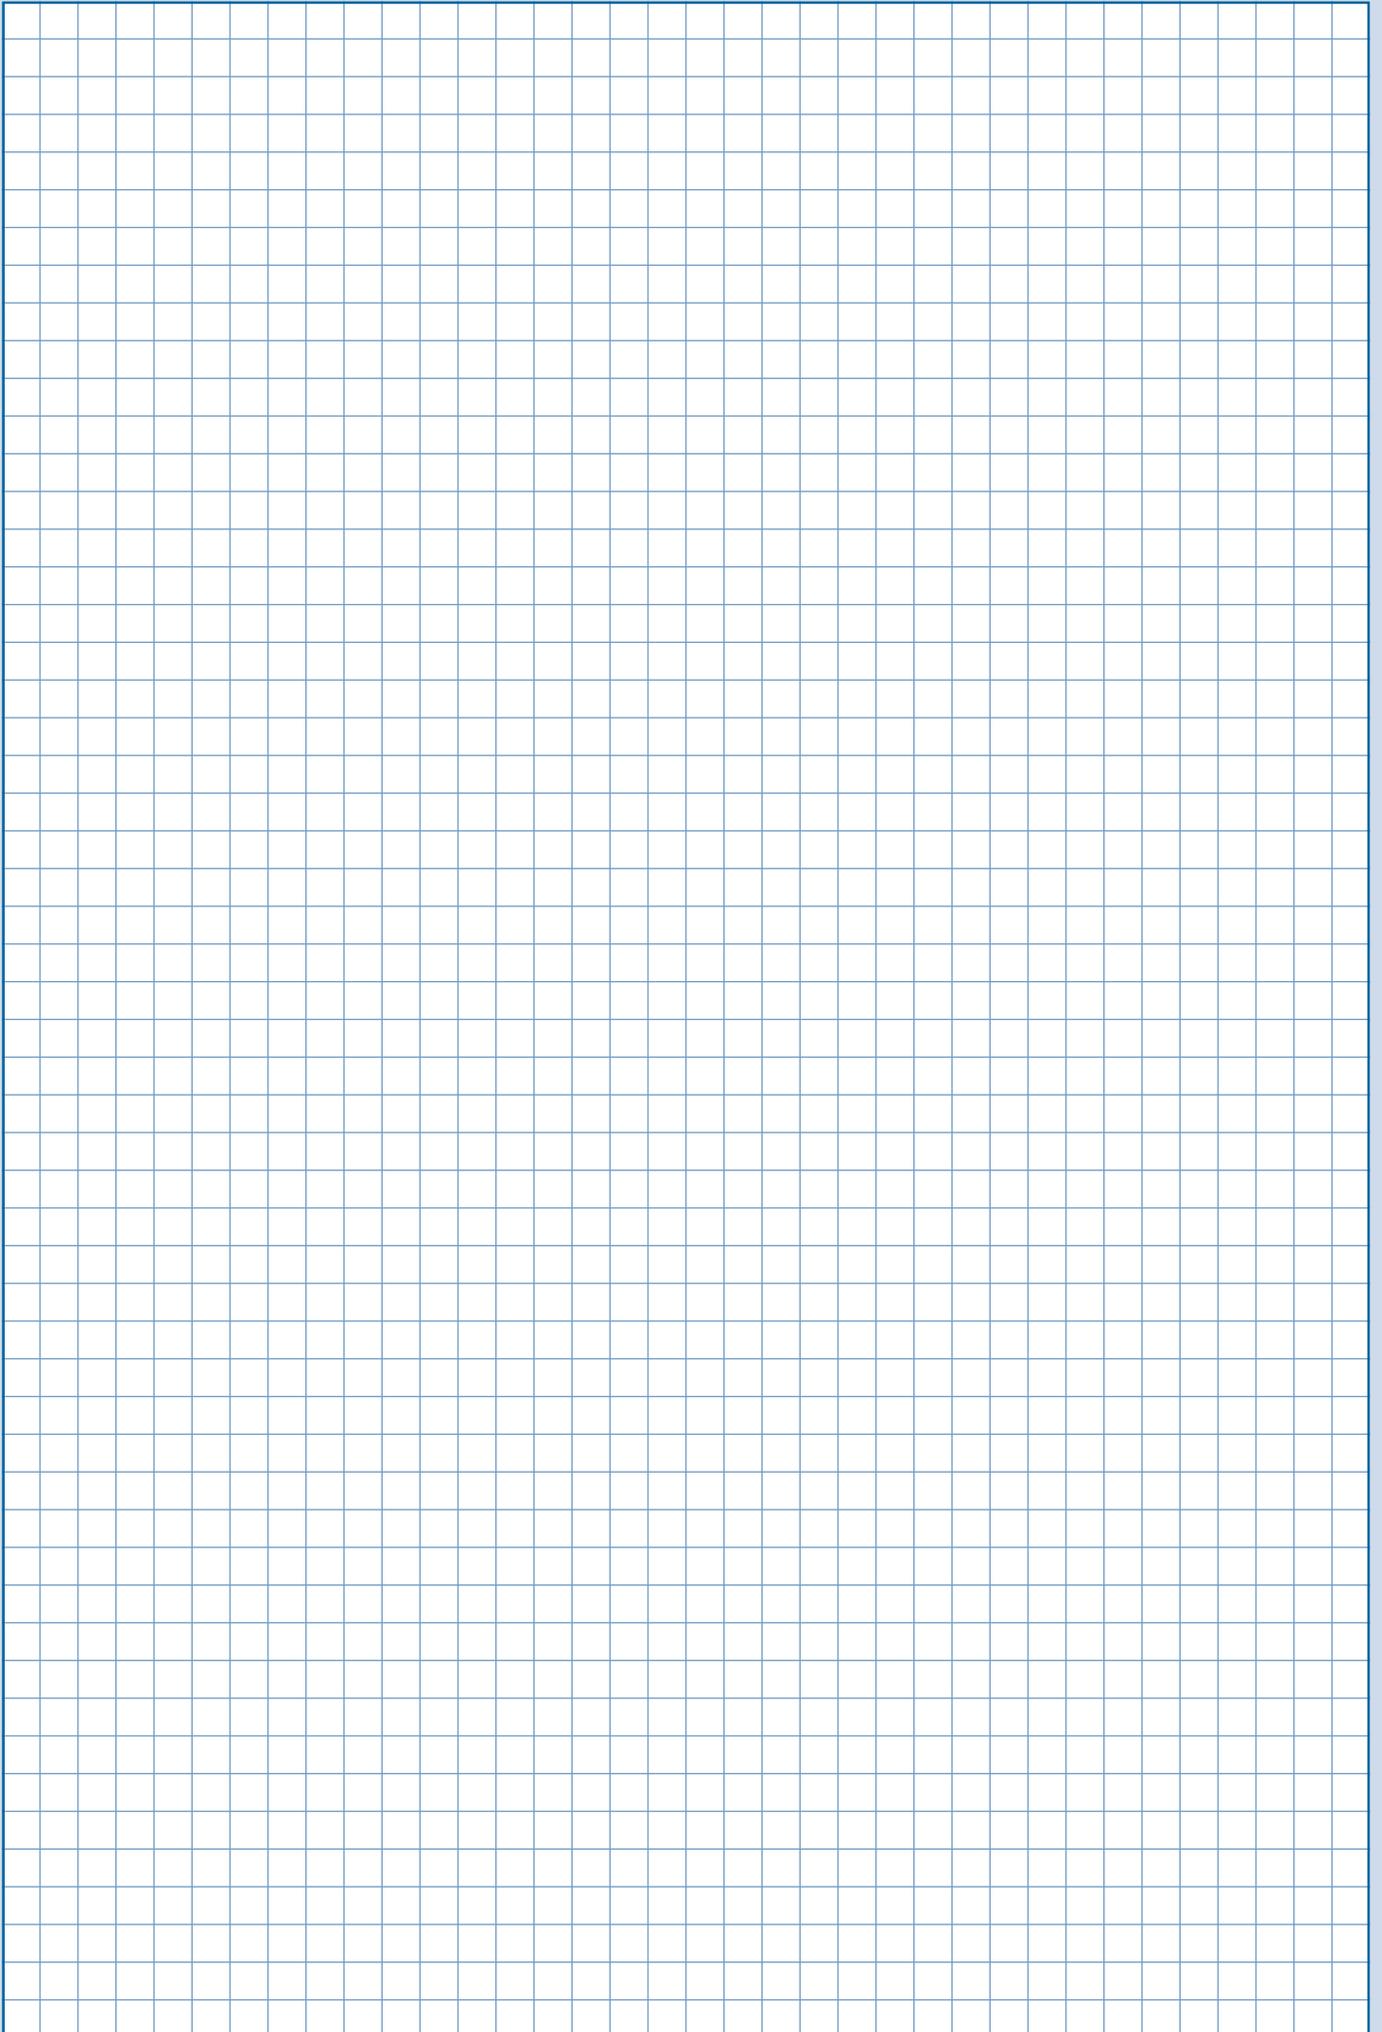

Carnet sanitaire

Eaux de pluie



Réf. CS-PLUIE